




### Conseil de montage pour abreuvoirs hors gel

#### Protection antigel des canalisations aériennes par câble chauffant

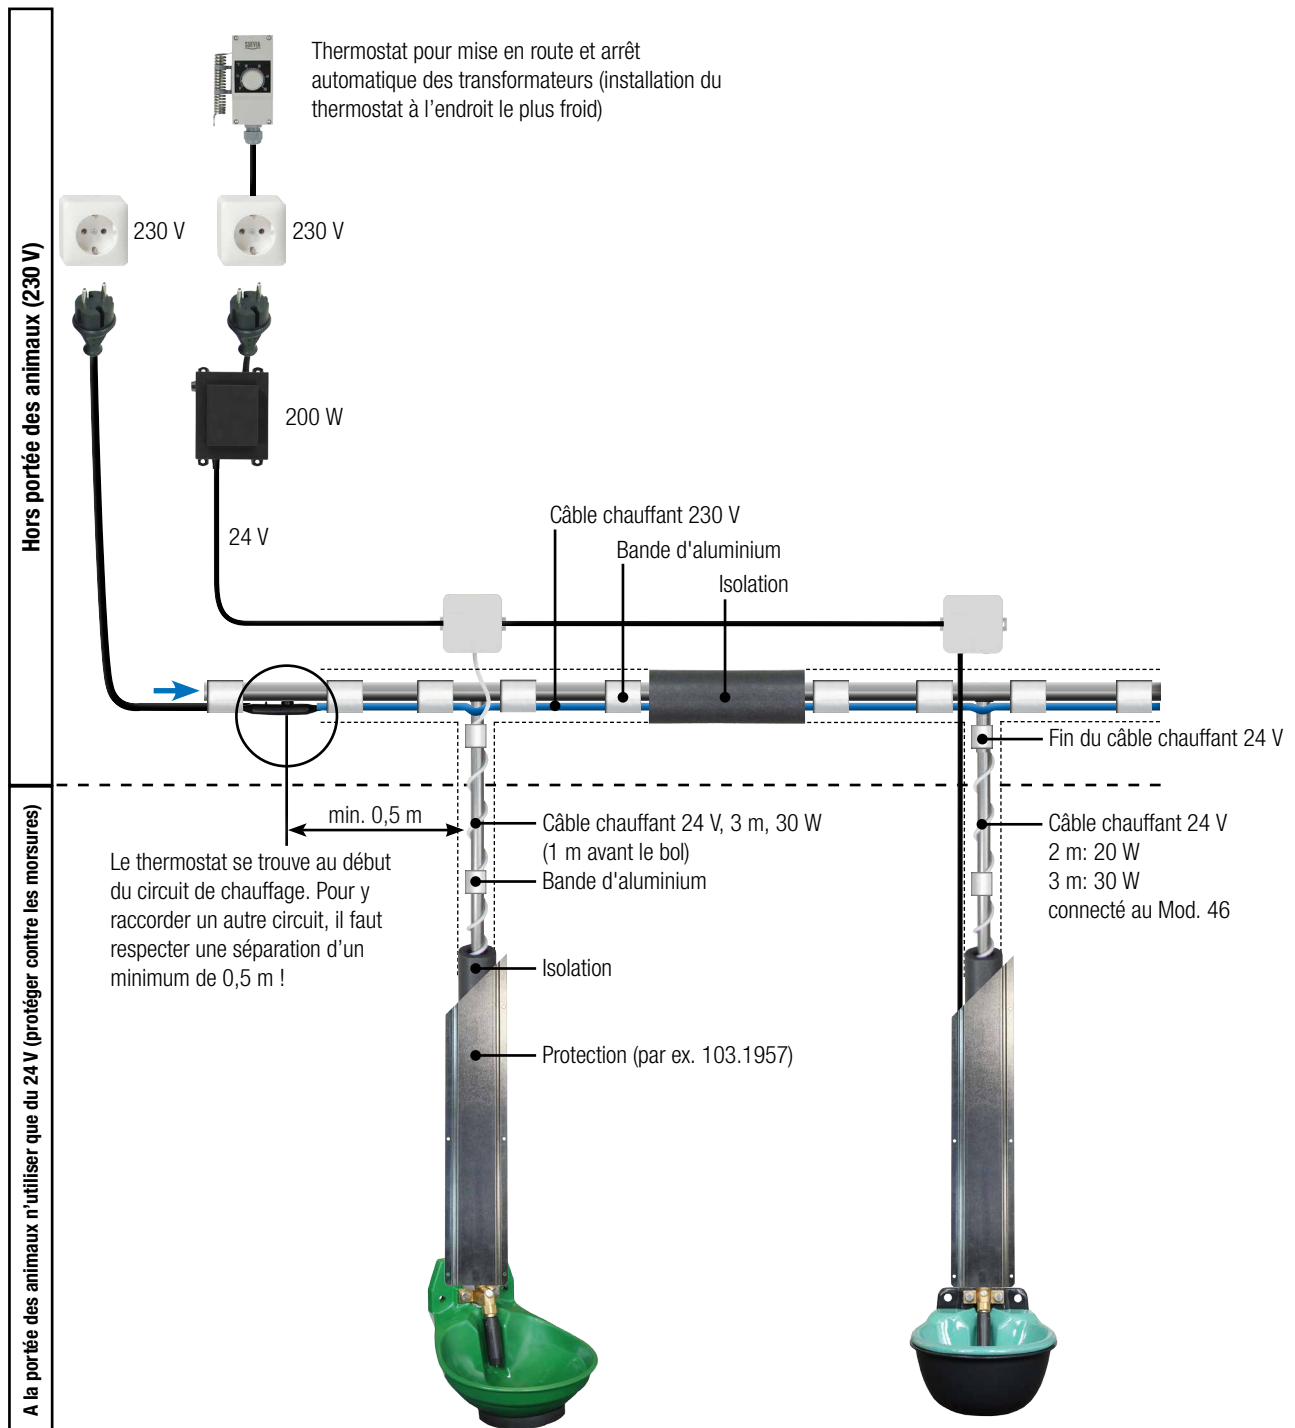

**Mod. 12P-HK** (voir p. 18)  
avec bole chauffée en plastic  
incl. câble chauffant 3 m: 24 V, 30 W  
= total: **30 W**

**Mod. 46** (voir p. 21)  
avec bole chauffée en fonte émaillée, 24 V, 80 W  
+ câble chauffant 24 V (par ex. 2 m): 24 V, 20 W  
= total: **100 W**