




Conseil de montage pour abreuvoirs hors gel

Protection antigel des canalisations aériennes par câble chauffant

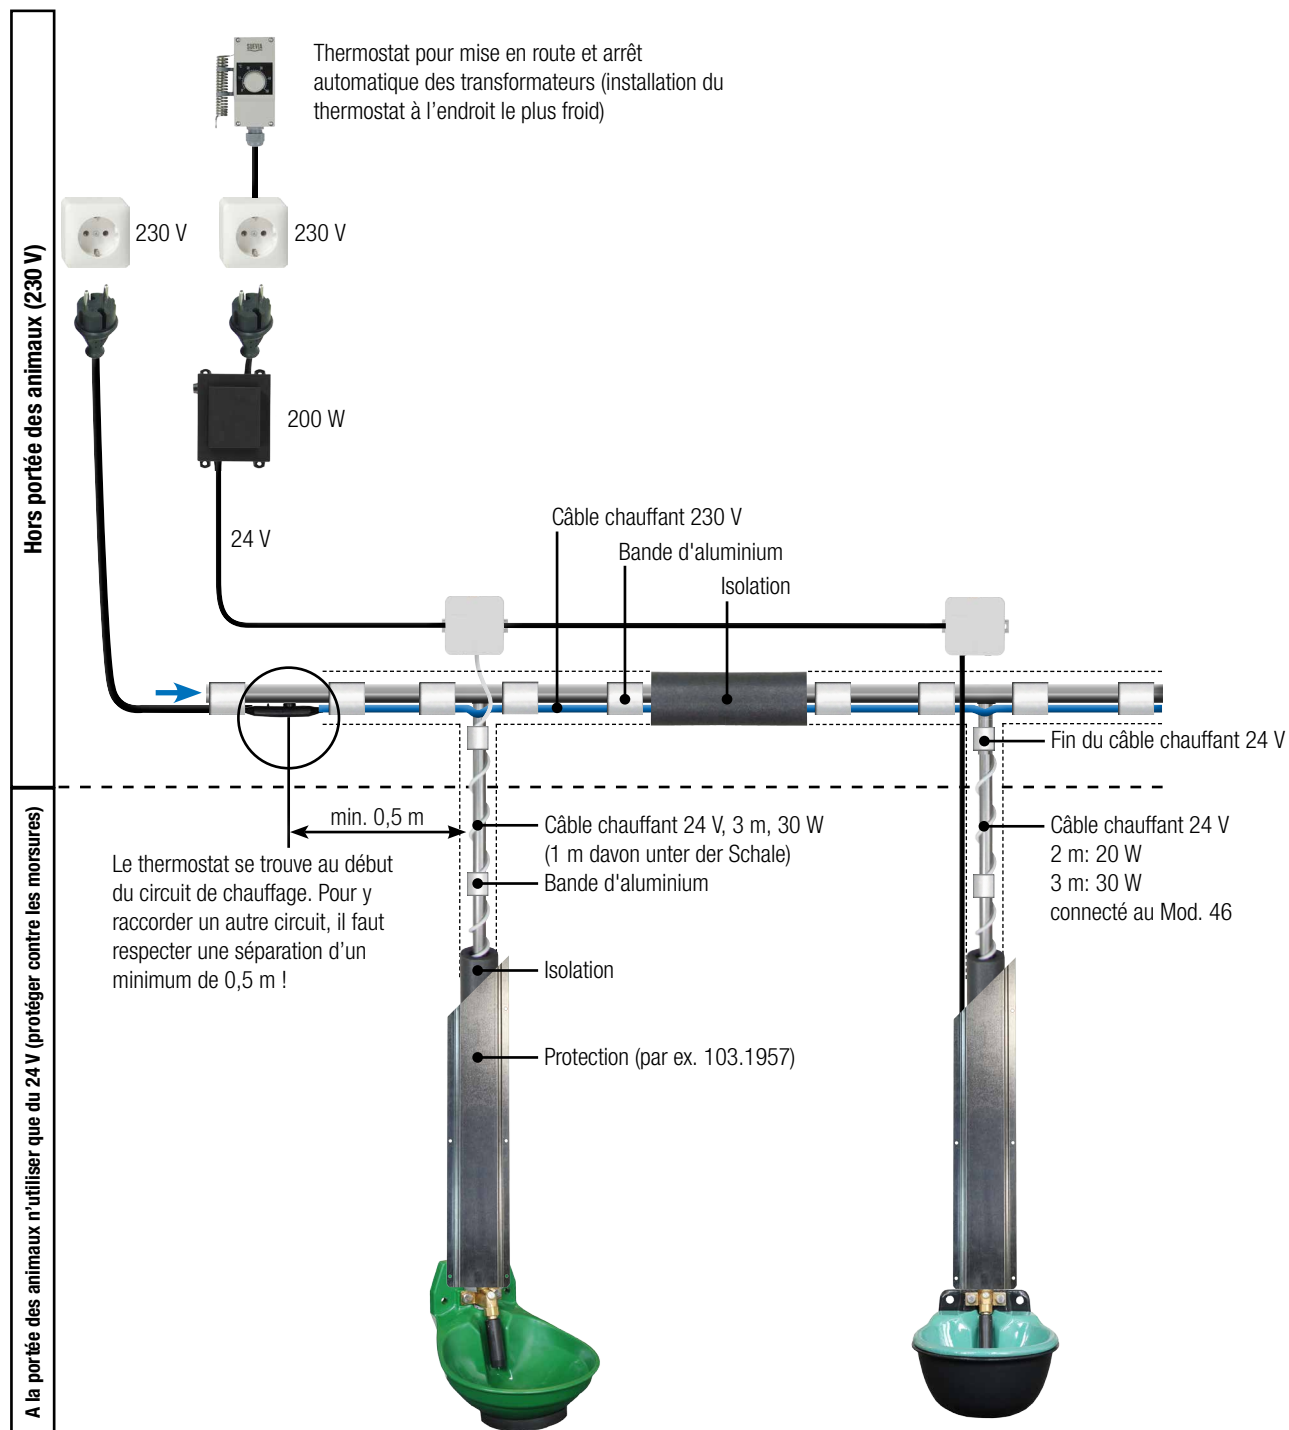

Mod. 12P-HK (voir p. 18)
avec bole chauffée en plastic
incl. câble chauffant 3 m: 24 V, 30 W
= total: **30 W**

Mod. 46 (voir p. 21)
avec bole chauffée en fonte emailée, 24 V, 80 W
+ câble chauffant 24 V (par ex. 2 m): 24 V, 20 W
= total: **100 W**

Conseil de montage, pour un meilleur aperçu montré sans isolation de la tuyauterie. Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur. Suivez les instructions de montage !